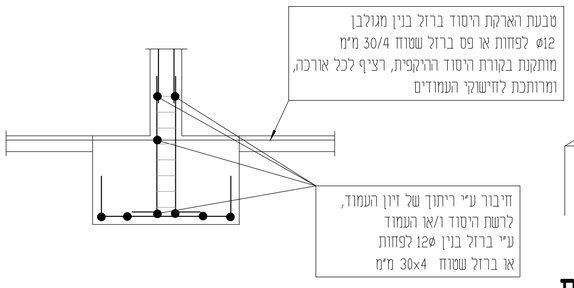

פרט הארקה ביסוד פלטה

ללא קנ"מ



פרט תפר התפשטות

ללא קנ"מ



פרט חיזוק טבעת הגישור

ללא קנ"מ

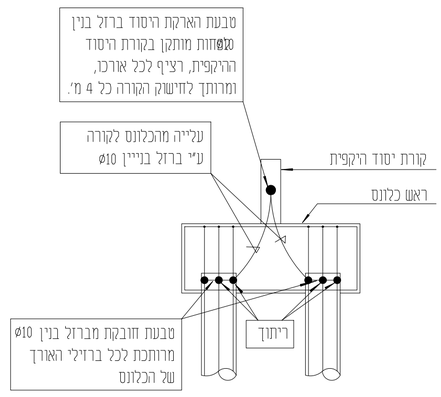

פרט ראש כלונסאות עקרוני

ללא קנ"מ



פרט הבטחת רציפות חשמלית

ללא קנ"מ

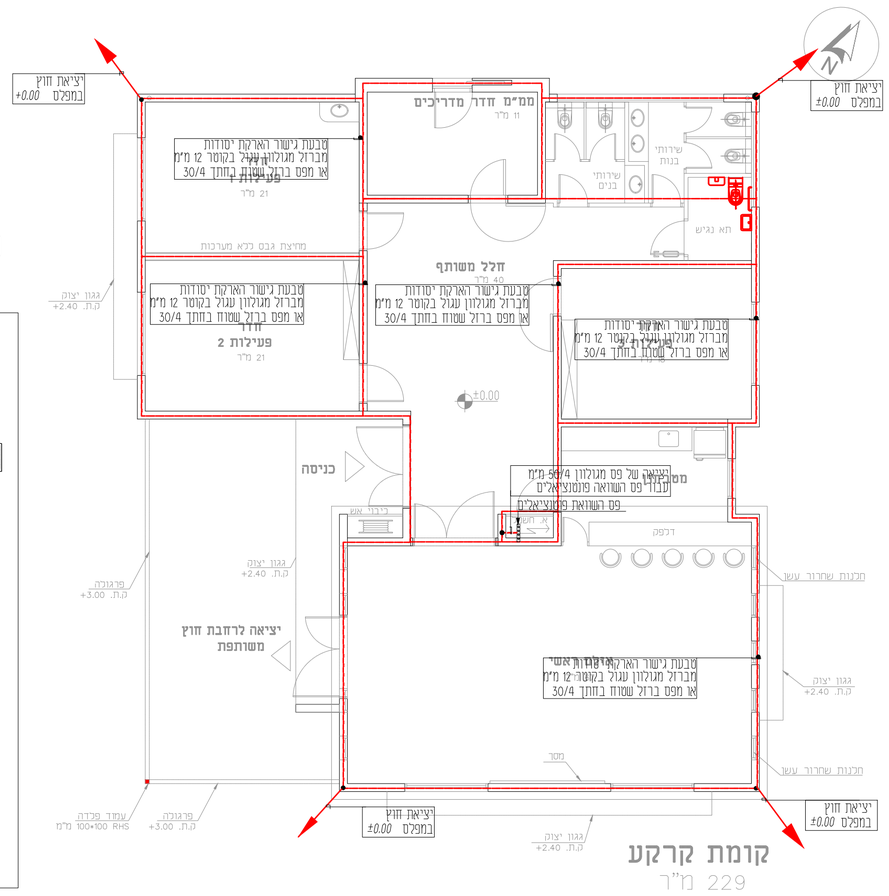

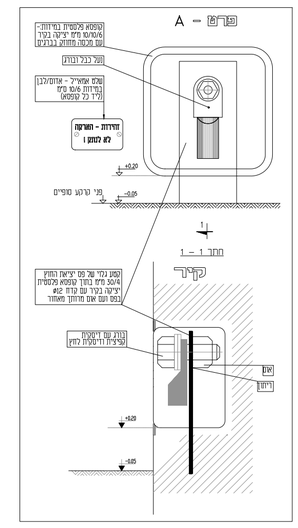



פרט כלונס

ללא קנ"מ

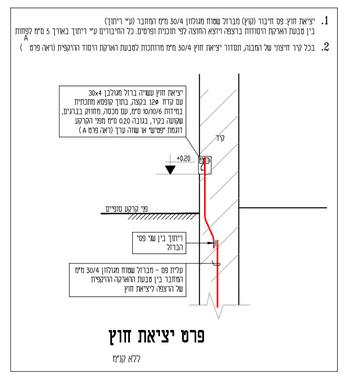

פרט יציאת חוץ

ללא קנ"מ

הערות :

1. **מבטח הארקת היסוד ההקפית**
פס ברזל בנין 30/4 או ברזל בנין ø12 רציף לכל אורכו. הקטעים מחוברים ע"י ריתוך חשמלי באורך 5 מ"מ.
2. **יציאת חוץ**
פס ברזל מגולבן 30/4 באורך 1/2 מ', בגובה פני הקרקע.
3. **ראש כלונס**
מבטח חובקת את ברזלי האורך, מברזל בניין ø12 או 30/4 שטוח, ומרותכת לשלושה ברזלי אורך לפחות
4. **רשתות זיון הרצפה**
יתחוך אחת לשורה ב - 2 ברזלים לפחות. רשתות הזיון של הרצפה יתחוברו למבטאת הארקת היסוד ההקפית
ו/או לחוצייית האלום כל 4 מ'.
5. **חוק החשמל**
מערכת הארקת היסוד תבוצע כדרוש בחוק.

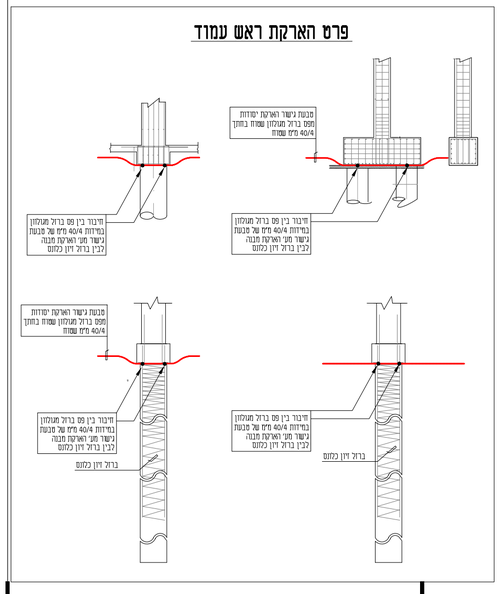

עידכון מס'	תאור העידכון	תאריך	חתימה

סלימאן וישאחי-מהנדסים ויועצים בע"מ
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון, יעוץ, פיקוח
רח' דרך החרושת 8 ת.ד.425 עכו 2451710
04-9913446
INFO@SW-ENG.CO.IL
Sleiman Weishahi

הוכן עבור:
מועצה מקומית מנשה אלונה

הפרויקט:
מועדון משמרות

נושא השרטוט:
תכנית הארקת יסודות ופרטי הארקה

שם הקובץ: File name: J:\34\3488\מועדון משמרות\3488-2 תוכניות עבודה.dwg
Ver. 29.09.2022

	תכנן	שרטט	ביקר	אישר	קנה מידה	מספר השרטוט
שם	זינב ד.	זינב ד.	סלימאן ו.	סלימאן ו.	1:100	2
חותימה	זינב ד.	זינב ד.	וישאחי	וישאחי		מספר הפרויקט: 3488
תאריך	29.09.22	29.09.22	29.09.22	29.09.22		

☐ לעיון ☐ לאישור ☑ למכרז ☐ לביצוע

zenab.d Sep 29, 2022 - 11:56am
J:\34\3488\תוכניות עבודה\3488-2מועדון משמרות\dwg\.dwg